正視圖

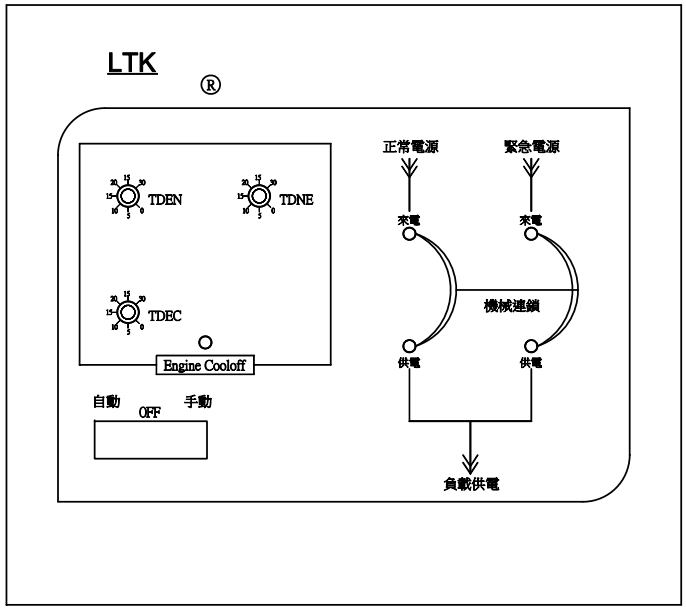

背面圖

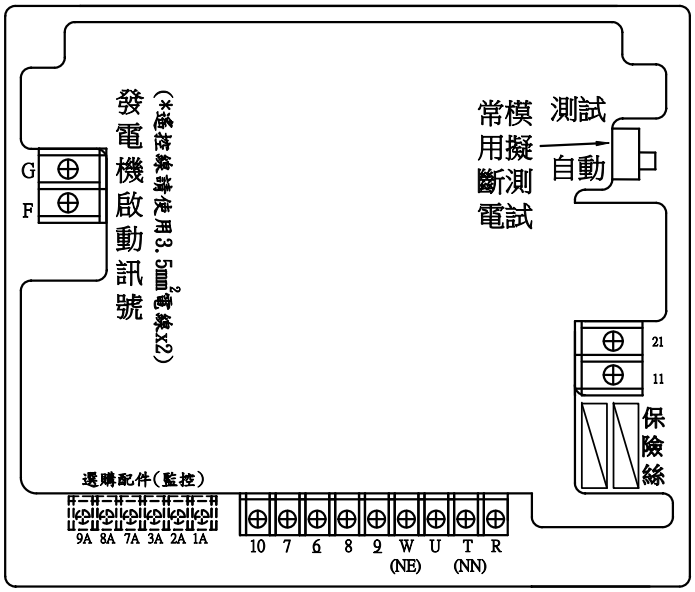

控制說明:

旋鈕代號說明:

TDEN:從緊急電源切換至正常電源所需時間.0~30秒。

TDNE:從正常電源切換至緊急電源所需時間.0~30秒。

TDEC:發電機延時停機所需時間.0~180秒。

*內建設備：

TDES：發電機延時起動固定時間.4秒(內建)。

選擇開關代號說明:

自動：常用電源斷電後，發電機自動啟動功能。

OFF ：訊號沒有提供給發電機啟動。

測試:發電機強制啟動。用來測試發電機訊號是否正常。

指示燈代號說明:

來電：電源來電顯示用。

供電：電源供電顯示用。

Engine Cooloff：發電機訊號停機顯示用。

背面：

常用電源斷電模擬測試：模擬常用斷電時，發電機啟動ATS.運轉切換至備用側供應負載。

⚠	繪圖 DRAWNBY	設計 DESIGNED BY	核對 CHECKED BY	核准 APPOVAL	日期 DATE 2013/05/22		客戶名稱 CLIENT	圖面名稱 DRWING TITLE 盤面控制操作說明	工號 WORK NO.
⚠									
⚠					比例 SCALE 1		工程名稱 PROJECT	圖面內容 DRWING CONTENT	圖面 DRAWN NO. AT020001
修正 REVISION									