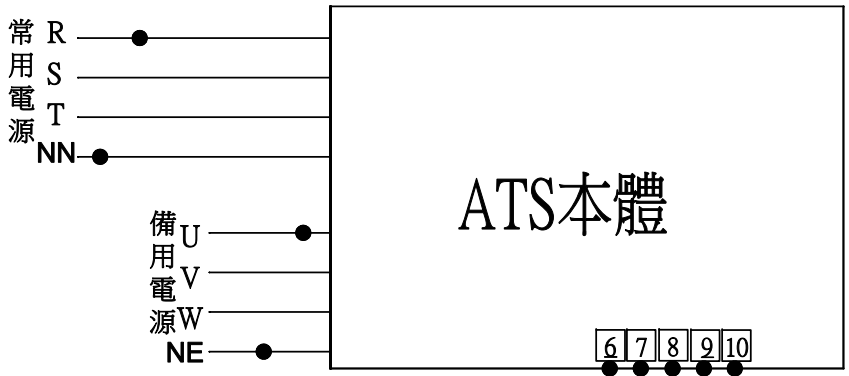

設備說明:

TDEN:緊急切換至正常側所需時間.

TDNE:正常至切換緊急側所需時間.

TDEC:發電機延時停機所需時間.

TDES:發電機延時起動所需時間.(選購)

*註:

虛線為增添設備表示 .

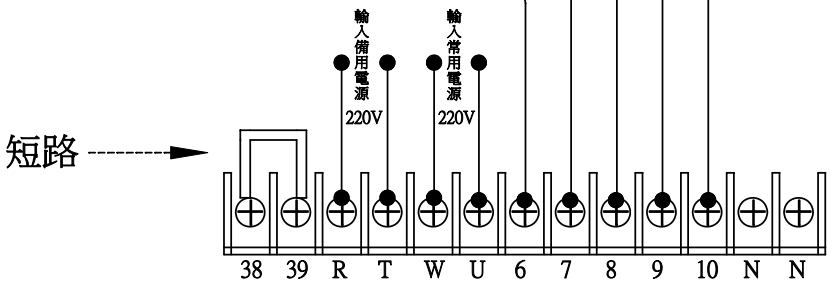

控制系統

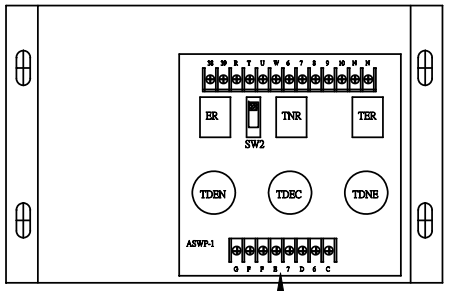



C.6：接至正常電源(市電)指示燈

D.7：接至緊急電源(發電機)指示燈

E.F：接至(自動/手動)選擇開關

F.G：接至發電機自動(遙控)接點

(*遙控線請使用3.5㎜電線x2)

⚠	設計	核對	核准	日期 DATE 2015/01/06	尚偉機電有限公司 Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246	圖面名稱 (ASWP-1)標準 / 工號
⚠				比例 SCALE		圖面內容 / 圖面 TA011410
⚠ 修正 REVISION						