
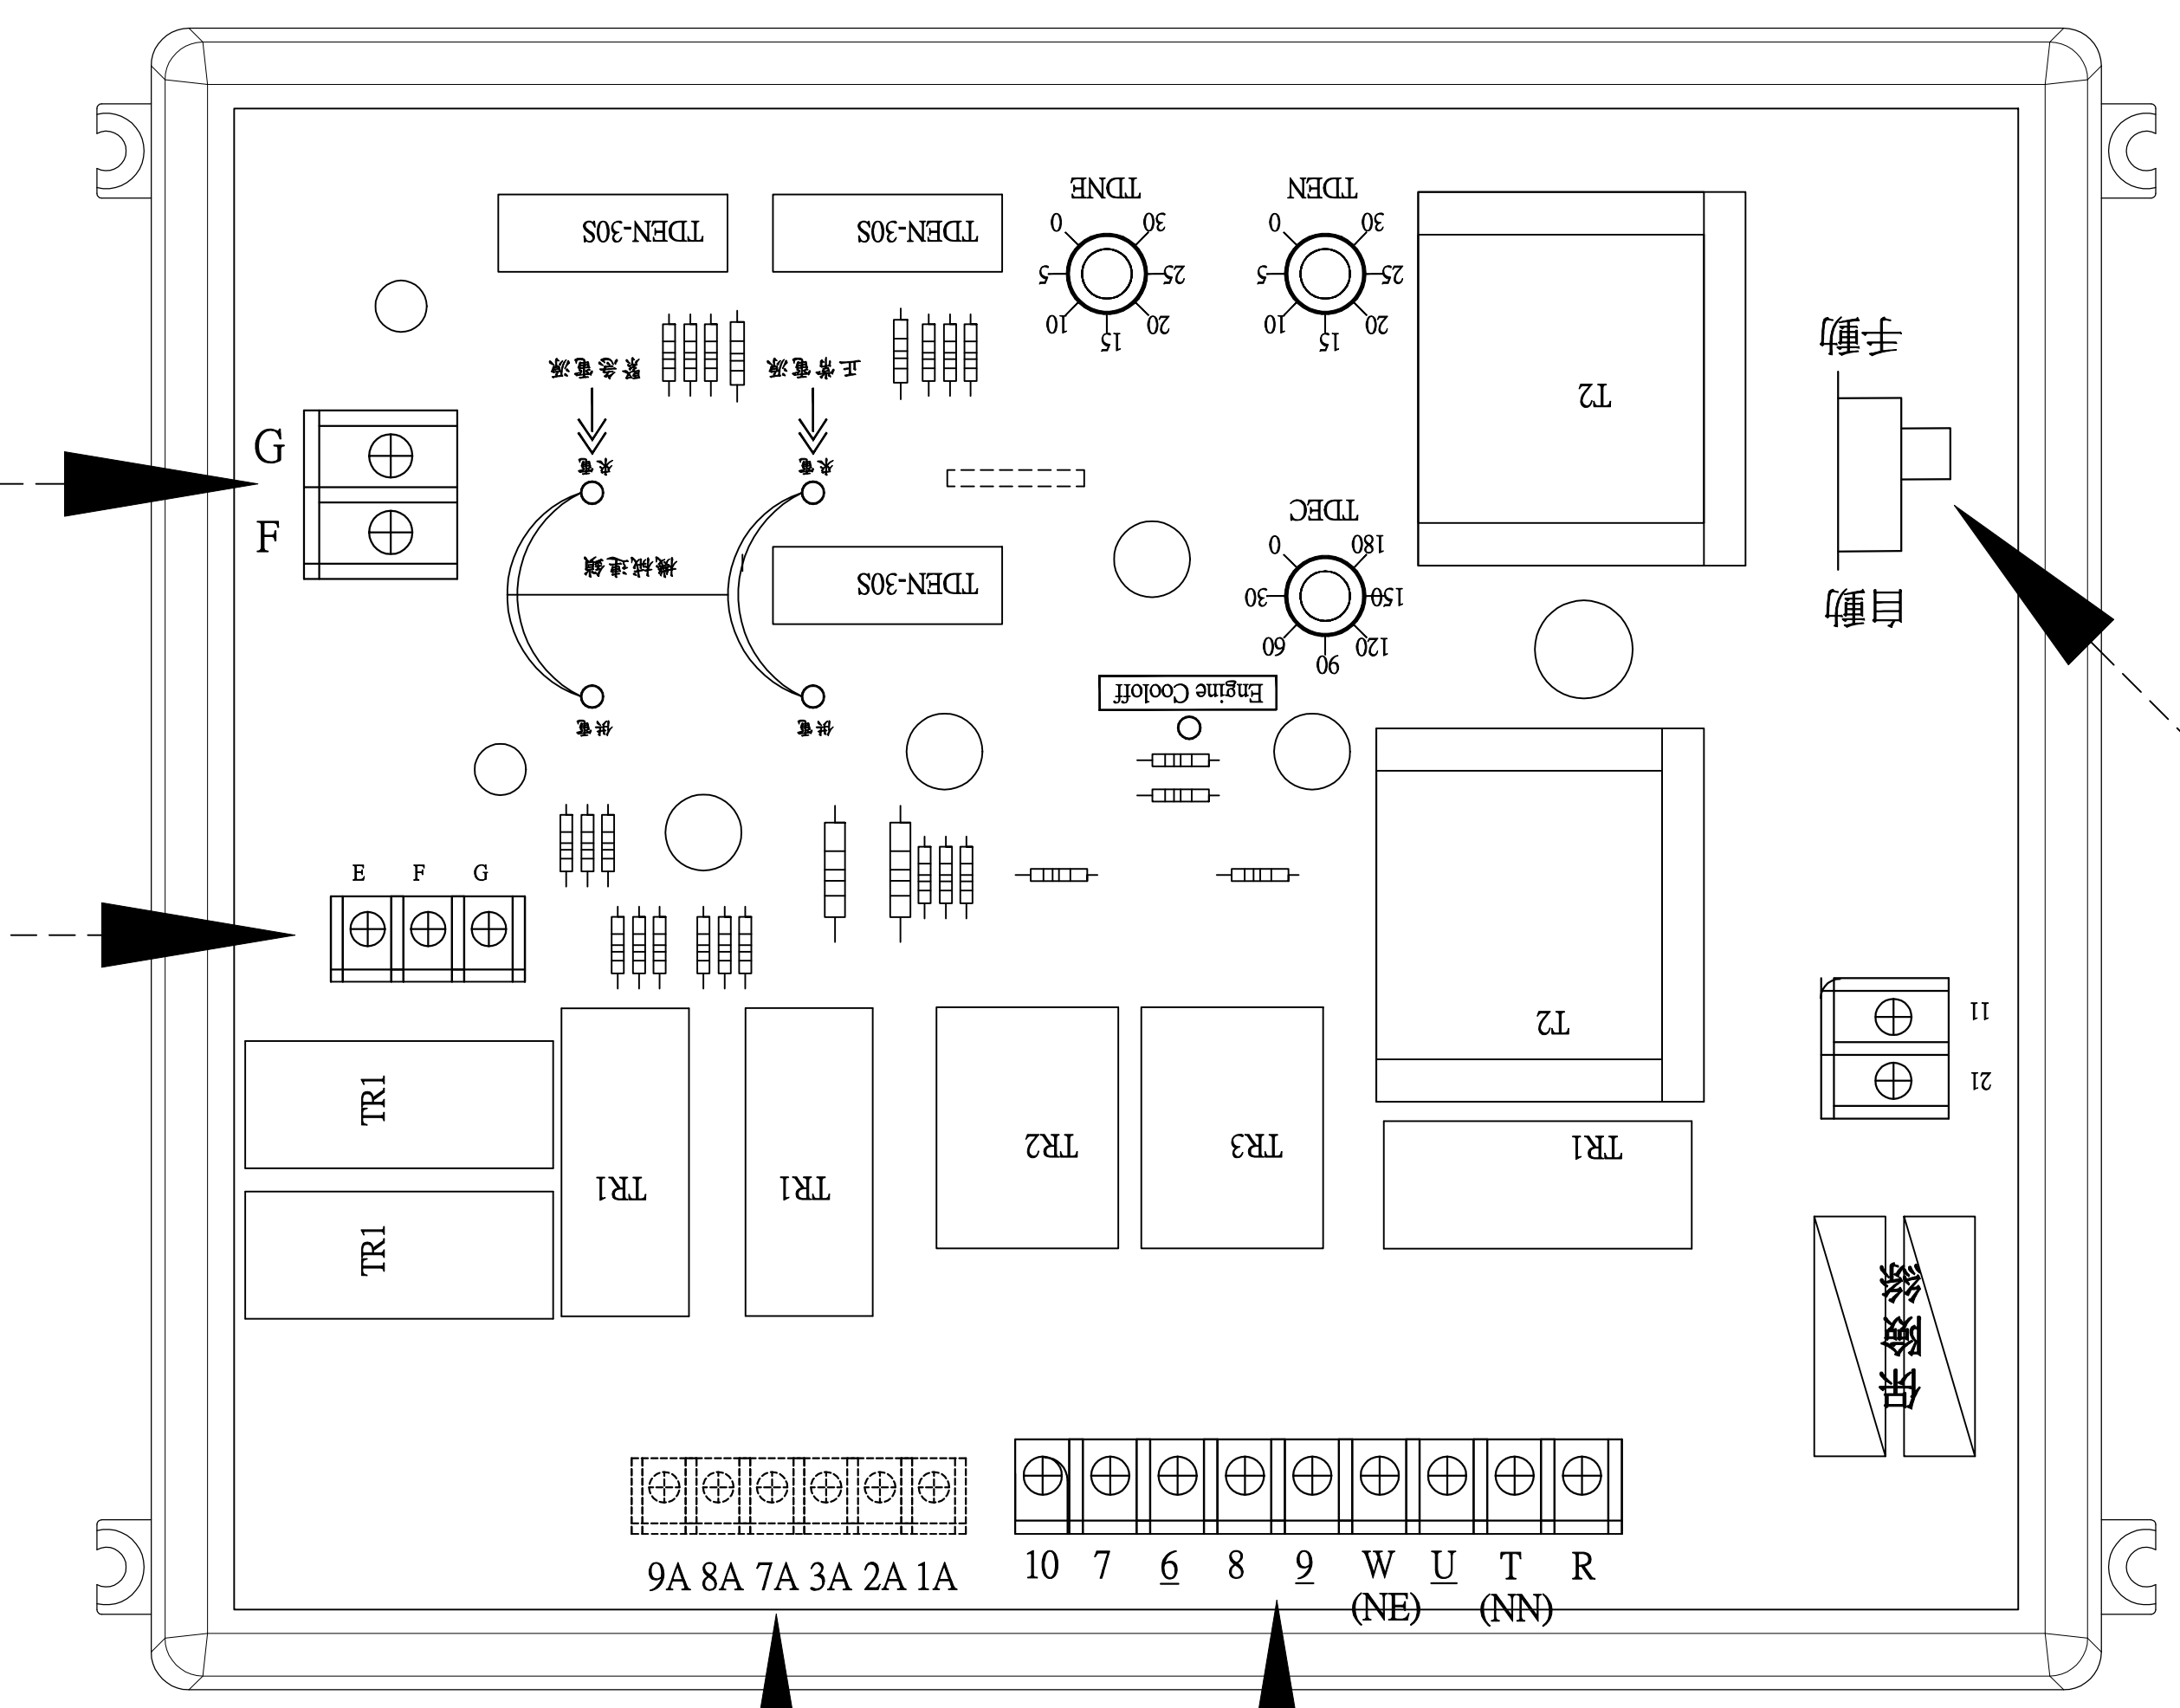



T(NN).6：接至正常電源(市電)供電指示燈  
 W(NE).7：接至緊急電源(發電機)供電指示燈

F.G：接至發電機自動(遙控)接點  
 (\*遙控線請使用3.5mm電線x2)

E.F：接至發電機遙控訊號(自動/手動)選擇開關1b  
 E.F.G：(選配)接至發電機遙控訊號(自動/OFF/手動)選擇開關1a1b(F為共點)

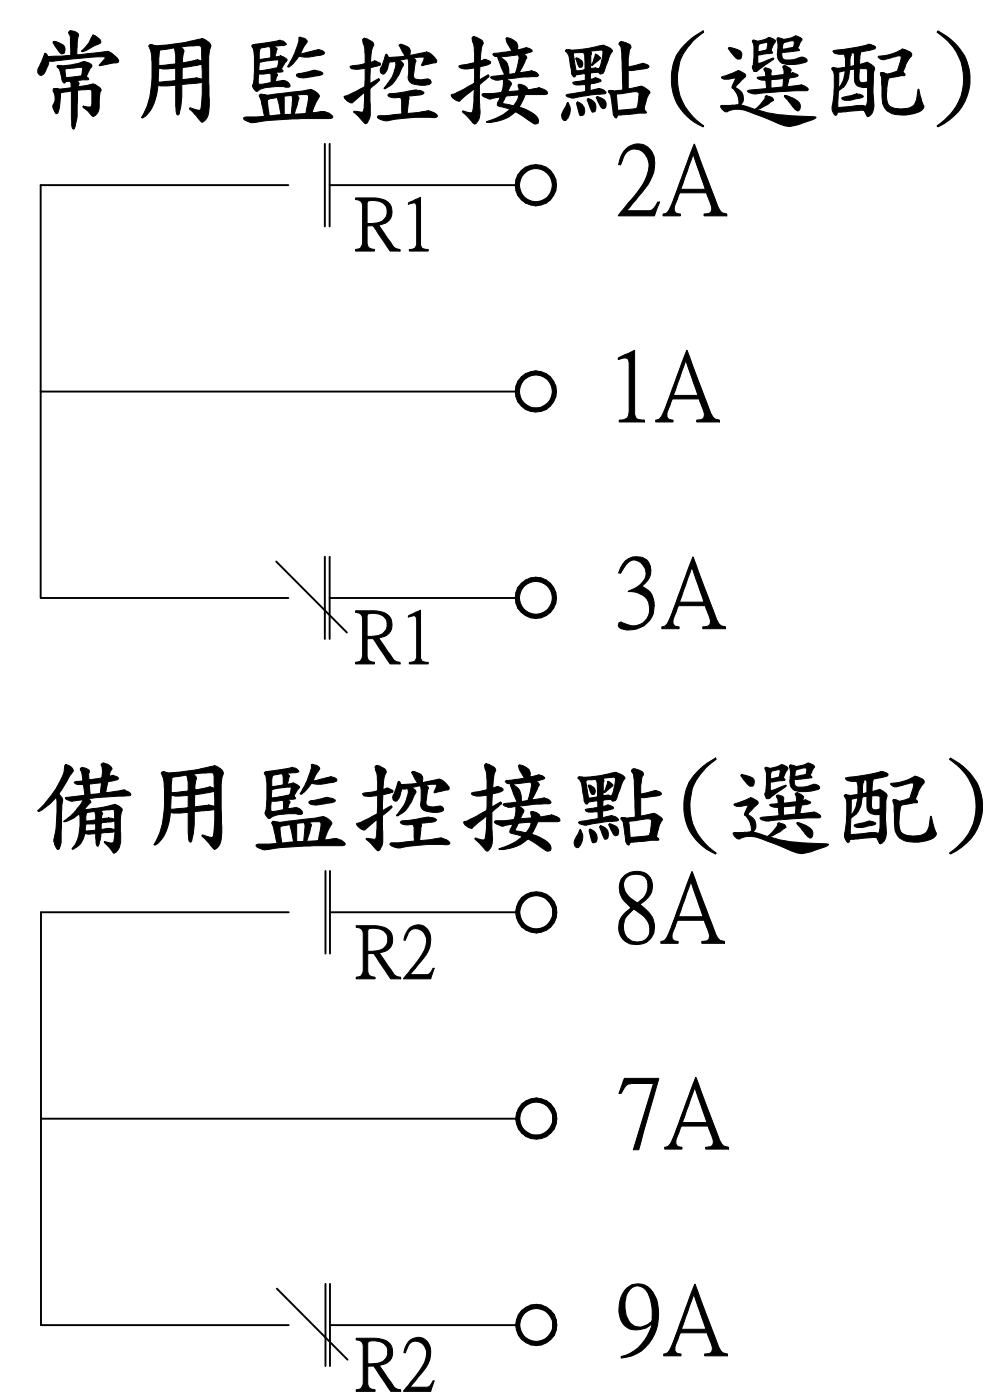

正常側斷電  
 模擬測試

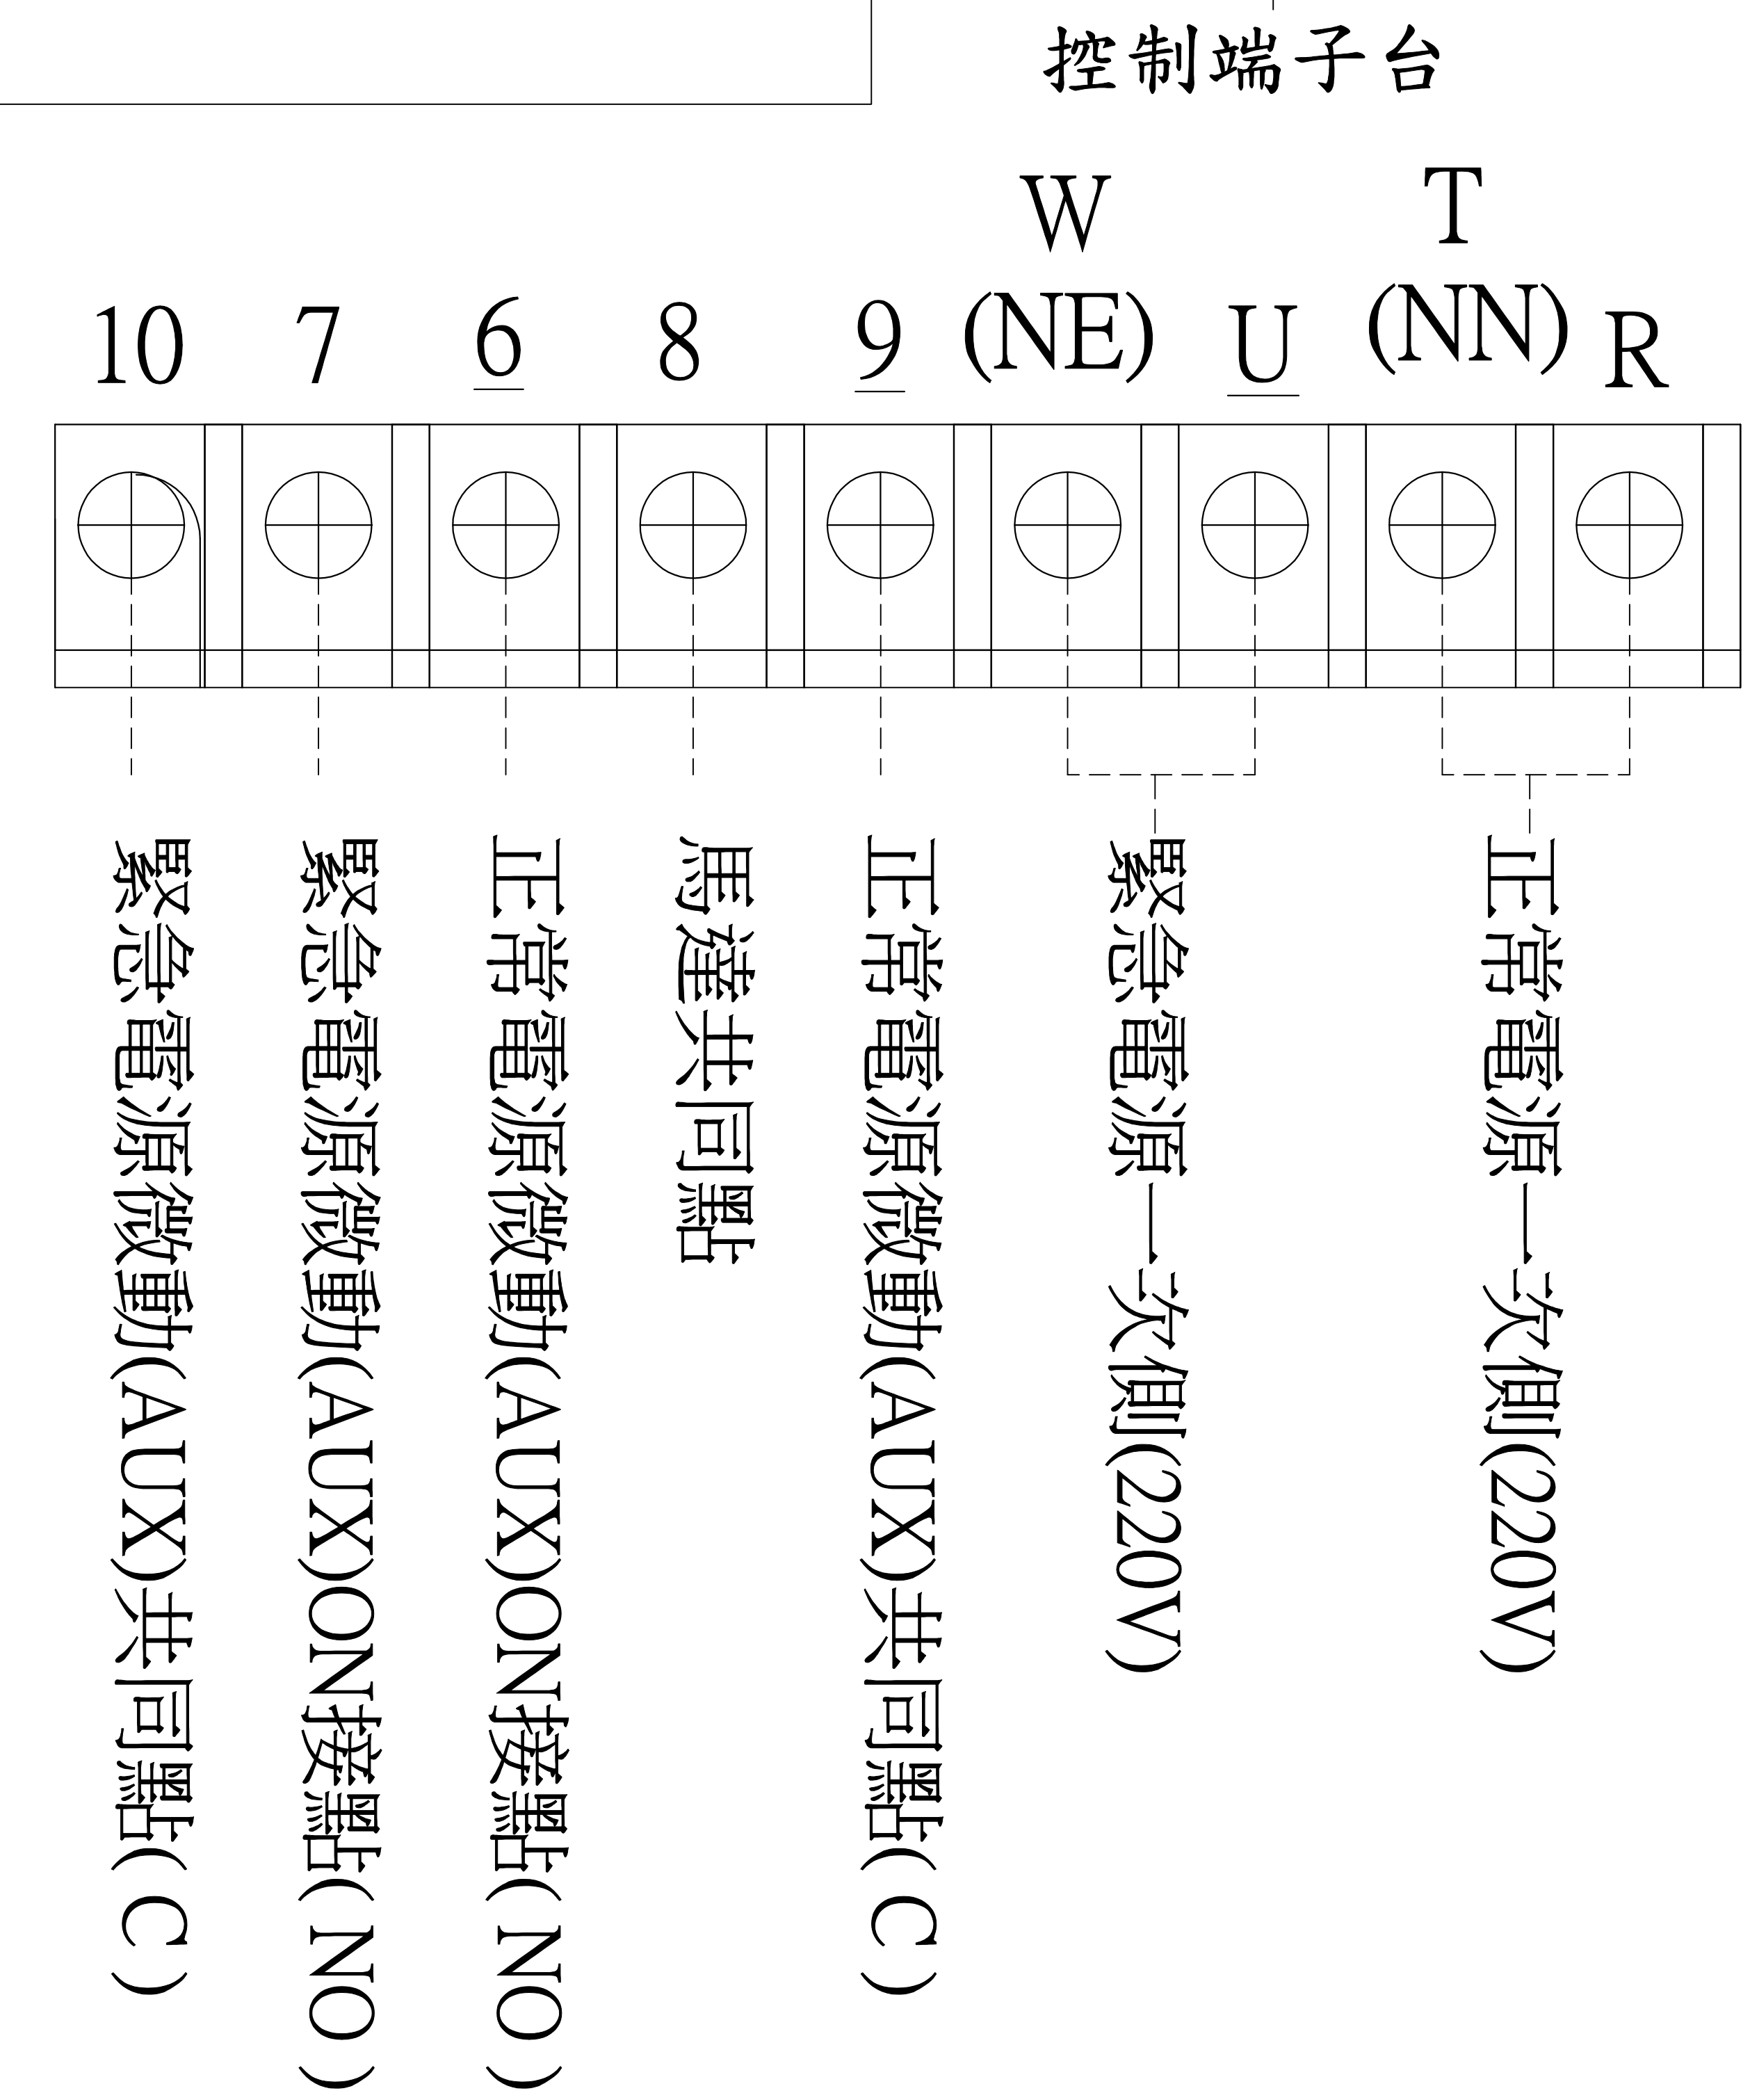

注意：  
 控制電源為220V輸入，  
 如輸入電源無220V必須  
 安裝變壓器。

設備說明：  
 TDEN: 緊急切換至正常側所需時間. 0~30秒  
 TDNE: 正常至切換緊急側所需時間. 0~30秒  
 TDEC: 發電機延時停機所需時間. 0~3分鐘  
 TDES: 發電機延時起動時間. 3秒(內建)

|   |             |    |    |                       |   |                                |                            |
|---|-------------|----|----|-----------------------|---|--------------------------------|----------------------------|
| △ | 設計          | 核對 | 核准 | 日期 DATE<br>2016/10/28 | 尚偉機電有限公司<br>Tel:(02)8991-7709 Fax:(02)2993-9246 | 圖面名稱 DRAWING TITLE<br>SW-197配置 | 工號 WORK NO.                |
|   | 修正 REVISION |    |    | 比例 SCALE              |   | 圖面內容 DRAWING CONTENT           | 圖面 DRAWING NO.<br>TA011794 |
|   |             |    |    |                       |   |                                |                            |